


Prozessablauf Kanalnetz

Weitläufig und unscheinbar

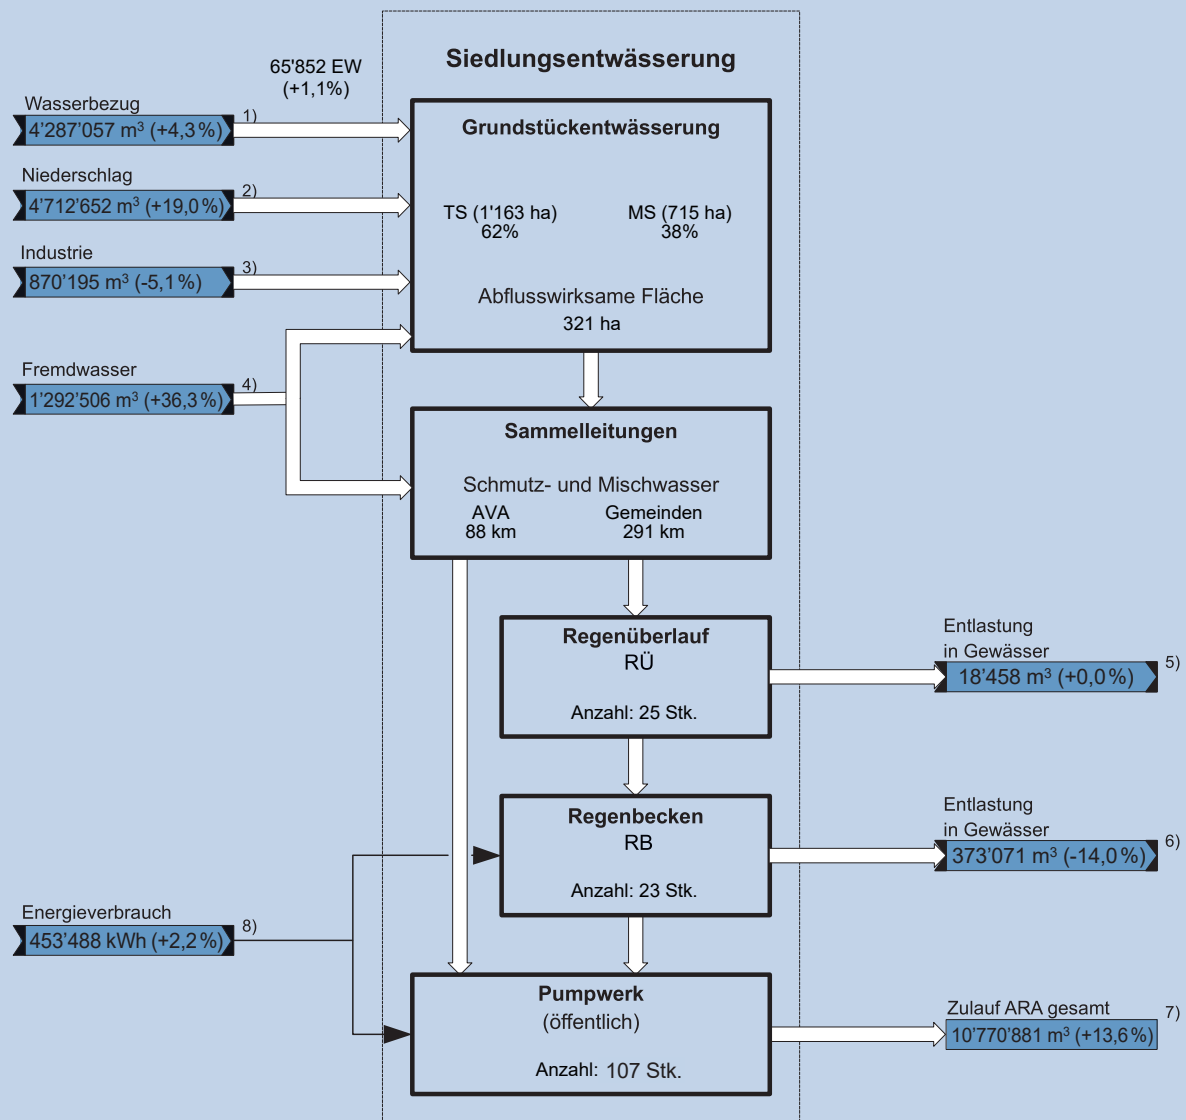

- 1) geschätzt: 98 %, gleichbedeutend mit abflusswirksamem Trinkwasserverbrauch
 2) gemessen: 1'494 mm/a; Mittel der 7 Regenmesser im Einzugsgebiet; 98 % gelangen zum Abfluss
 3) gemessen: Angabe Technische Betriebe Gemeinden exkl. Kleineinleiter ($Q < 500 \text{ m}^3$)
 4) berechnet: Gleitendes Mittel (2010–2022), 12 % nach erster Auswertung
 5) berechnet: Langzeitsimulation
 6) gemessen: Überfallmenge nach Poleni * Dauer
 7) gemessen: Berechnet aus Durchflüssen der Reinigungsstufen
 8) gemessen: nur AVA-Bauwerke, Angabe Technische Betriebe Gemeinden

Angaben in (): Zu- (+) resp. Abnahme (-) im Vergleich zum Vorjahr

Input/Output (extern)

Input/Output (intern)